

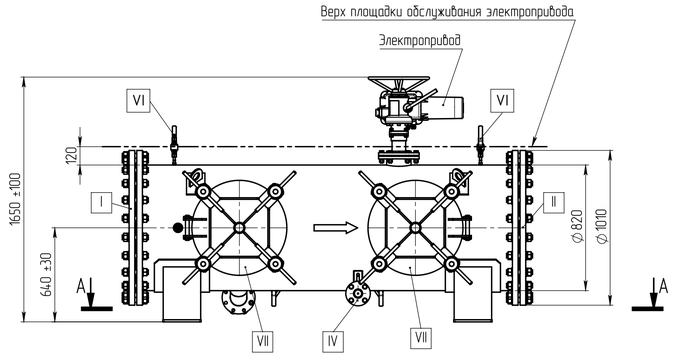


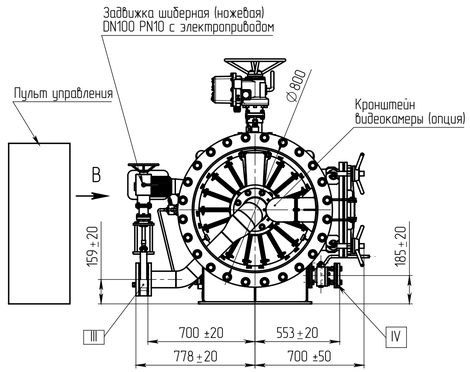

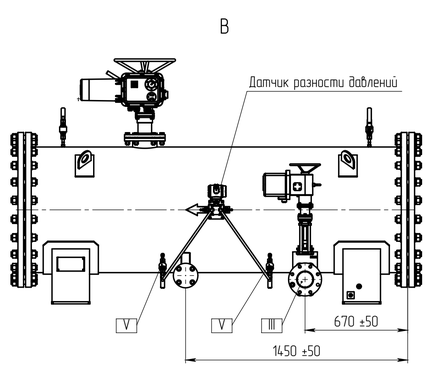

Пульт управления

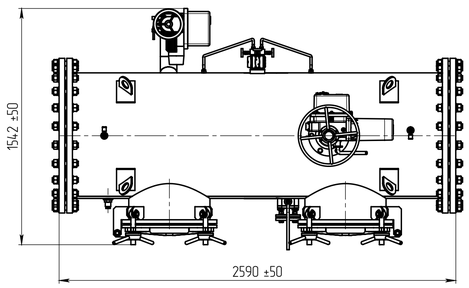
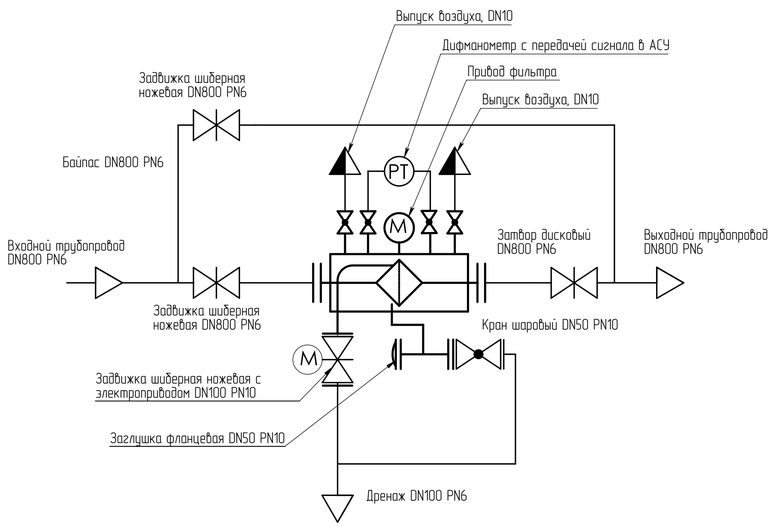


Схема обвязки фильтра самопромывного (рекомендуемая)





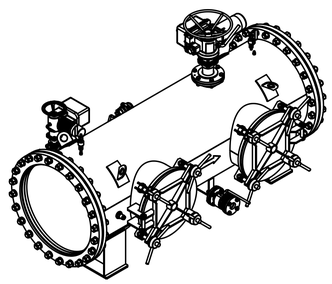


Схема строповки

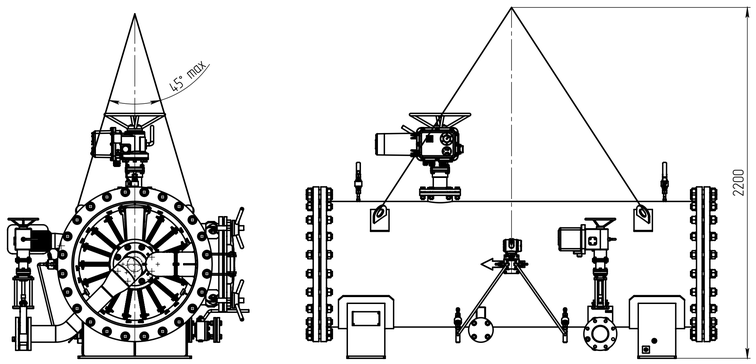

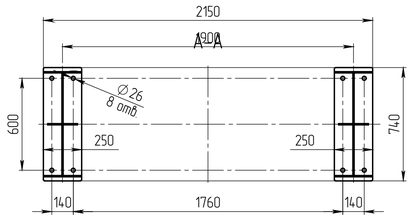

Экспликация штуцеров				
Обозн.	Наименование	DN	Сортамент стыкуемых труб	Материал
I	Подвод исходной воды	800	820x9	12Х18Н10Т/09Г2С
II	Отвод очищенной воды	800	820x9	12Х18Н10Т/09Г2С
III	Отвод загрязненной воды после самоочистки	100	108x6	12Х18Н10Т/09Г2С
IV	Дренаж	50	57x3,5	12Х18Н10Т/09Г2С
V	Контроль давления	10	14x2	12Х18Н10Т/09Г2С
VI	Воздухоотводчик	10	14x2	12Х18Н10Т/09Г2С
VII	Люк-лаз	500		12Х18Н10Т/09Г2С

1. Размеры для справок.
2. Для дренажного устройства поставляются заглушка фланцевая DN50 PN10 и шаровый кран DN50 PN10 для присоединения дренажного трубопровода. Наличие заглушки позволяет ручную очистку устройства дренажного от засорений, которые не удалились при промывке.
3. Фильтр изготовлен в климатическом исполнении УХЛ4, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы I (условно чистая).
4. Конструкция фундаментных болтов – 2 рамки из 4-х болтов 1.1М24х600 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012, связанных уголками.
5. Лист подкладной опор приварить швом к закладным деталям фундамента.
6. Длина прямых участков от запорной арматуры DN800 до фильтра не менее 3 м.
7. Для "грязных" участков трубопровода (входной, байпас, дренажный) рекомендуется использовать шиберные задвижки.
8. Пульт управления и место его расположения показаны условно. Месторасположения пульта определяется эксплуатирующей организацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтр самопромывной	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							См. табл.	1:20
Пров.					Монтажный чертеж			
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А1